



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: emercomkarel@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Прионежскому району**

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.27, тел. 73-02-50, факс 76-92-72, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: gpn\_prio@mail.ru

**Предписание № 4-9/1/1**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному общеобразовательному учреждению «Деревянская средняя общеобразовательная школа № 9» (ИНН 1020007334, ОГРН: 1021001119380).**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия № 4-9 от 27 января 2021 года Таявина Максима Геннадьевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

**в период с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут 09 февраля 2021 года, с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 18 февраля 2021 года, с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 03 марта 2021 года старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Прионежскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Головиным Анатолием Олеговичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты (категория чрезвычайно высокого риска) - здание, помещения, территория, имущество в отношении муниципального общеобразовательного учреждения «Деревянская средняя общеобразовательная школа № 9», расположенного по адресу: 185510 Республика Карелия, Прионежский район, с. Деревянское, ул. Пионерская, 18А.**

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

**совместно с заместителем директора по административно-хозяйственной части муниципального общеобразовательного учреждения «Деревянская средняя общеобразовательная школа № 9» Клачковой Галиной Анатольевной**

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационных выходов из помещений, предназначенных для пребывания более 15 человек, менее 1,2 м (составляют от 0,88м. до 0,9 м.).	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1, СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.1.4 Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.	01.02.2022	
2.	Высота ограждения наружных лестниц 3-го типа, менее 1,2 м (лестницы из групповых ячеек).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 1.13130 п. 4.4.7. «Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов (кроме лестниц зданий V степени огнестойкости) и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30 (для частей стен зданий V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется). Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2м».	01.02.2022	
3.	Ширина лестничных маршей лестниц 3-го типа менее 1,35 м (ширина лестничного марша составляет 0,83 м).	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1 Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее:  а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1	01.02.2022	
4.	Уклон наружной открытой лестницы, используемой для эвакуации, в зданиях детского дошкольного учреждения составлять более 45°.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1, СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.1 Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°.	01.02.2022	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
5.	В лестничной клетке размещено оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей лестницы	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1, СП 1.13130. п. 4.4.9. В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	01.02.2022	
6.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) п. 26 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.02.2022	
7.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (подвал).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) п. 35 Запрещается: в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	01.02.2022	
8.	В подвальном помещении допускается хранение различного оборудования, мебели и других предметов.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) п. 16 На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.


Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Прионежскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия  
Головин Анатолий Олегович

«03» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:  
Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Деревянская общеобразовательная школа № 9» Изотова Наталья Александровна  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного

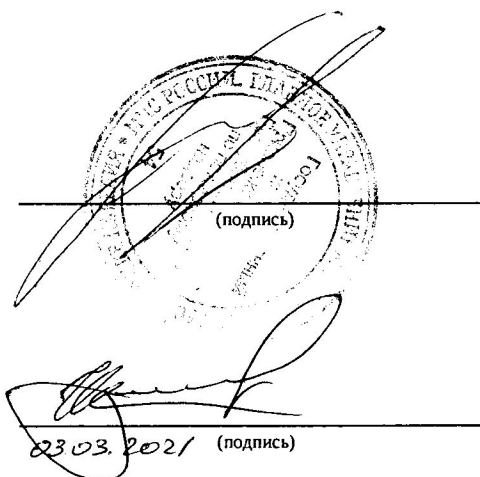

The image shows an official circular stamp of the Federal Fire Service of the Republic of Karelia. The stamp contains the text: "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ" and "ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРИОНЕЖСКОМУ РАЙОНУ". A signature is written over the stamp, and the word "(подпись)" is printed below it. Below the stamp, there is another signature and the date "03.03.2021" followed by "(подпись)".